


Заводський №: _____



016



UA.TR.047

**МОДУЛЬ БАР'ЄРНОГО ІСКРОЗАХИСТУ
МБІ – 2**

ПАСПОРТ
ААЗЧ.425952.004 ПС

Вінниця

Вступ

В описах і схемах прийняті наступні скорочення: МБІ – модуль бар’єрного іскрозахисту, ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний, СП – сповіщувач пожежний.

1. Призначення виробу

1.1. Модуль бар’єрного іскрозахисту МБІ - 2 приладів приймально-контрольних пожежних ППКП «Тірас-П» та системи пожежної сигналізації адресної СПСА «Тірас-А» з маркуванням вибухозахисту ExibІІС мають вихідні іскробезпечні кола рівня «іВ», відповідають вимогам ГОСТ 22782.5 і призначені для установки поза вибухонебезпечних зон.

1.2. Модуль забезпечує обмеження струму й напруги в шлейфах сигналізації з врахуванням ситуацій в ППКП «Тірас-П» або СПСА «Тірас-А», коли струм або напруга не обмежуються внутрішньою схемою ППКП «Тірас-П» або СПСА «Тірас-А».

2. Технічні дані

- 2.1 Модуль забезпечує параметри іскробезпечних кіл: $U_0 \leq 22$ В, $I_0 \leq 130$ мА, $L_0 \leq 1$ мГн, $C_0 \leq 0,1$ мкФ.
- 2.2. Сумарний опір обмежувальних резисторів в шлейфі сигналізації – $174 \text{ Ом} \pm 5\%$.
- 2.3. Габаритні розміри, не більше – $110 \times 135 \times 40$ мм
- 2.4. Маса, не більше – 0,50 кг


3. Комплектність

В комплект постачання входять:

- Модуль МБІ – 2 - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.

4. Підготовка виробу до роботи

Під’єднати модуль до ППКП або СПСА «Тірас-А» відповідно до схеми, наведеної на мал. 1. Опір проводів в шлейфі сигналізації не більше 80 Ом.

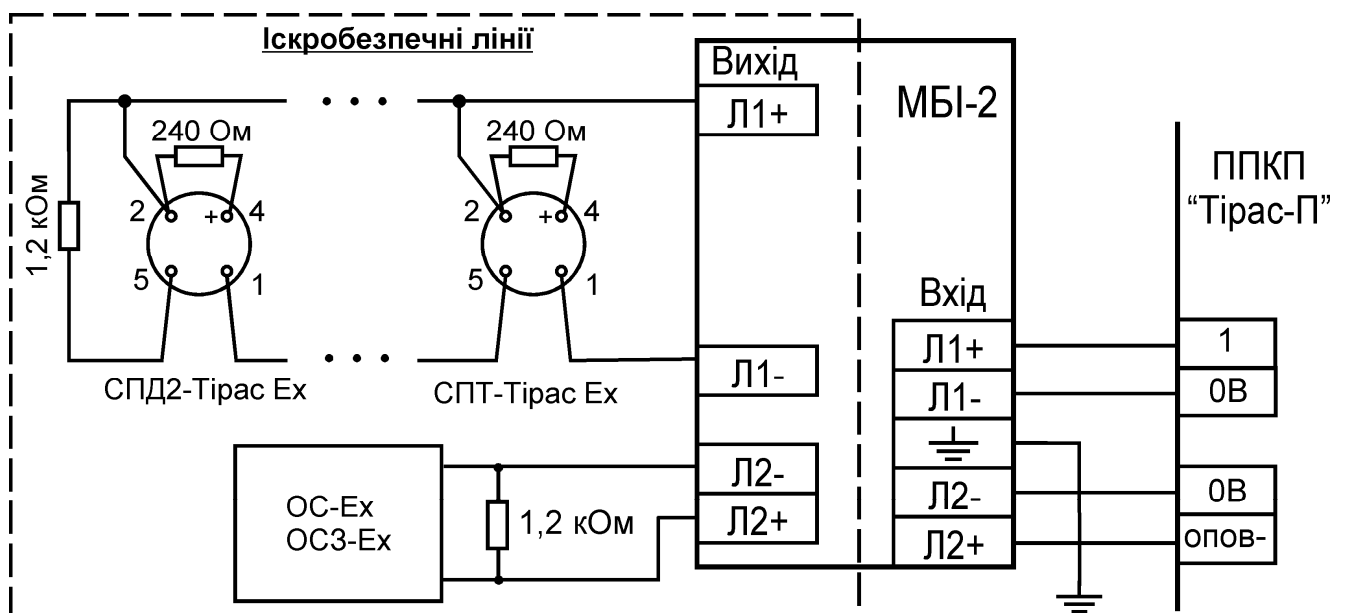

Мал. 1 Схема електрична підключення

5. Свідоцтво про приймання

Модуль МБІ-2 відповідає КД і визнаний придатним для експлуатації в комплекті з ППКП «Тірас-П» та СПСА «Тірас-А».

Заводський номер модуля вказаний у правому верхньому куті титульної сторінки.

Дата виготовлення, штамп ВТК:

6. Свідоцтво про повторну перевірку

Модуль, який знаходиться на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці.

Дата повторної перевірки _____

Представник ВТК підприємства _____ М. П.

7. Відомості про ремонт

Ремонт модуля виконується підприємством-виробником або сервісним центром. Безкоштовно виконується ремонт модуля, в якого не закінчився строк гарантії і який експлуатувався у відповідності з експлуатаційною документацією на модуль. На ремонт модуль висилається підприємству-виробнику або сервісному центру з листом, в якому повинні бути вказані:

- характер несправності;
- місце установки модуля;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

8. Гарантійні зобов'язання виробника

Підприємство-виробник гарантує відповідність модуля вимогам технічних умов при виконанні користувачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, встановлених технічними умовами. Встановлюється строк гарантії 24 місяці з дати виготовлення або останньої повторної перевірки приладу.

9. Відомості про сертифікацію

Сертифікат відповідності № UA1.016.0042306-09 від 03.07.2009 р., термін дії до 15.06.2014 р. Державний центр сертифікації, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1.

Система управління якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована в системі сертифікації Укрсепо на відповідність ДСТУ ISO9001: 2009. Сертифікат № UA2.011.07741-13 від 28.05.2013 р. термін дії до 15.06.2014 р.

Сертифікат відповідності № UA.TR.047.C.0136-12 від 20.06.2012 р. Державний випробувальний сертифікаційний центр вибухозахисного та рудникового обладнання ДВСЦ ВО, 83052, м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17.

Свідоцтво про вибухозахисність електрообладнання (електротехнічного пристрою) № 2812 терміном дії 07.06.2017 р. Державний випробувальний сертифікаційний центр вибухозахисного та рудникового обладнання ДВСЦ ВО, 83052, м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17.

Редакція від 3.07.2013

Підприємство - виробник: **ТОВ "Тірас-12"**

АДРЕСА: 21021, Україна, Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8
<http://www.tiras.ua>

З технічних питань звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-26;

e-mail:tb@tiras.ua.

**З питань ремонтів і роботи сервісних центрів звертатися
в службу технічного контролю:**

тел. (0432) 52-33-59.

З питань поставок звертатися у відділ збуту та маркетингу:

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01;

e-mail:market@tiras.ua.